

オイルタンク

総合カタログ No.11

- 1 注意事項 / 施工例
- 2 施工例 / 水抜き方法 / カタログ表示マークの説明
- 3 100リットル
- 4 100リットル
- 5 200リットル
- 6 200リットル
- 7 250リットル
- 8 490リットル
- 9 490～2000リットル
- 10 20～60リットル
- 11 関連商品 防油堤 / ボイラー架台
- 12 関連商品 ボイラーハウス
- 13 部品
- 14 部品
- 15 よくあるご質問



安全上の注意

【ガソリン厳禁】ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。

【火気厳禁】火花や炎を発生する機器や高温物体など引火する恐れがあるものは絶対に近づけないでください。

設置について

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 油タンクには火災予防条例の適用を受ける製品もあります。最寄りの消防署で予めご確認の上ご使用ください。
- 設置の際には、必ず「取扱説明書」及び各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。
- 設置工事は、お買上げの販売店又は専門業者にご依頼ください。工事に不備があると、事故の原因になることがあります。
- 屋外設置のタンクは水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、アンカーボルトで正しく固定してください。

灯油タンクの設置 (灯油は消防法上の危険物に該当) ◆灯油を貯蔵及び取扱う場合はその容量に応じた消防法の規制を受けますのでタンク設置前に必ず所轄の消防署でご確認ください。

- 灯油タンク容量の合計が200リットル未満の場合(指定数量の1/5未満) 設置・取扱いで消防法の規制を受けることはありません。
- 灯油タンク容量の合計が200リットル以上1000リットル未満の場合(指定数量の1/5以上指定数量未満)
消防法の「少量危険物貯蔵取扱所」に該当し各市町村の「火災予防条例」の適用を受けます。(設置前に所轄の消防長又は消防署長に届出が必要です。)
- 灯油タンク容量の合計が1000リットルを超える場合(指定数量以上) 消防法の危険物の貯蔵・取扱いの制限を受けます。
(設置前に所轄の市町村長の許可を受けなければなりません)

指定数量:政令で定める数量(法第九条の三政令) 別表 危険物(法別表、危政令別表第三)(抜粋)

類別	性質	品名	性状	指定数量	該当通常商品
第四類	引火性液体	第二石油類	非水溶性液体	1,000リットル	灯油、軽油
		第三石油類	非水溶性液体	2,000リットル	A重油

※物質性状が水溶性液体の場合、指定数量は倍の値となります。

*合算容量の計算例 品名又は指定数量を異なる2種類以上の危険物を同一の場所で貯蔵又は取扱う場合の指定数量の計算は次によります。

$$\frac{Aの貯蔵量}{Aの指定数量} + \frac{Bの貯蔵量}{Bの指定数量} + \frac{Cの貯蔵量}{Cの指定数量} = X$$

X値が

① $X < \frac{1}{5}$:法規制はありません


② $1 > X \geq \frac{1}{5}$:火災予防条例の適用を受けます

③ $1 \leq X$:消防法の規制を受けます

容量・容積

- タンク内容積=タンク内部の全容積
- タンク空間容積=タンク内容積の10%
- タンク容量=(タンク内容積)-(タンク空間容積)

内容積=空間容積+容量




油タンクの設置場所

油タンクの設置場所として直射日光等でタンク表面温度が40度を越えるような場所、また、積雪地では屋根雪の落下する場所は避けてください。

200リットル未満の油タンク施工例(屋外設置の場合)

タンク容量が200リットル未満(灯油の場合)のタンク1基の設置は消防署への届出は必要ありませんが、他に灯油又は他の油種ですでに利用されている場合は容量が合算され、届け出が必要になる場合がありますので、事前に最寄りの消防署でご確認ください。

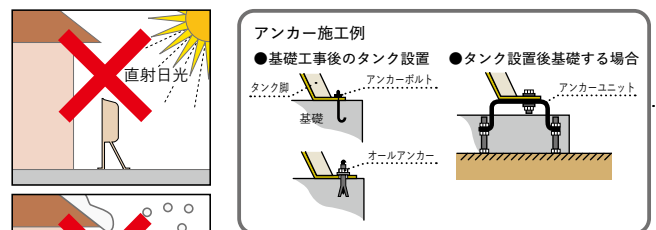


送油口配管例(銅管使用の場合)

注. 屋外の配管には絶対にゴムホースは使わないでください。劣化して油漏れの原因になります。

■タンクと燃焼機器の間は水平距離で2m以上開けてください。

■水平距離が2m以上確保できない場合はコンクリート等の不燃材で防火壁を設けてください。

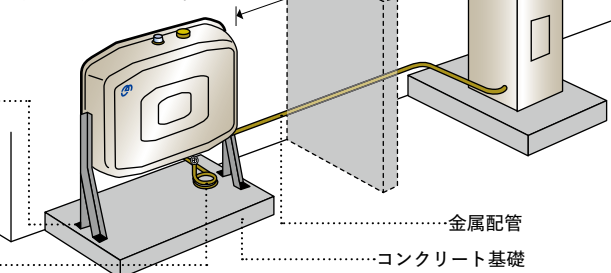

- 地震等で配管が破損しないように水平なループ状の円を設けてください。上下のループは空気溜まりができますので必ず水平方向で作ってください。
- 埋設の必要がある場合は電食等による腐食を防止するために被覆管等を利用して施工してください。
- 水抜き口からの小出し配管や燃焼機器への配管は燃焼トラブルをおこしますので絶対に行わないでください。

200リットル以上1,000リットル未満の油タンク施工例(屋外設置の場合)


- タンク容量が200リットル以上1,000リットル未満の灯油タンクは消防法上「少量危険物貯蔵取扱所」に該当し、各市町村の火災予防条例の適用を受けますが、各市町村条例によっては若干異なりますので、施工前に最寄りの消防署でご確認ください。
- 火災予防条例によっては「消防署への届出」が必要な市町村があります。
- 灯油タンク容量が1,000リットルを超える場合は「市町村長の許可」が必要です。

消防署への届出

消防署への届出に必要な書類のうち、次の書類は油タンク梱包内に同梱してあります。

- 少量危険物タンク水張試験等確認結果通知書 1部
- 油タンク仕様図面及び容量計算書 各1部

当社のタンクに限り、銅板(ステンレス)製防油堤をご用意できます。お気軽にご相談ください。

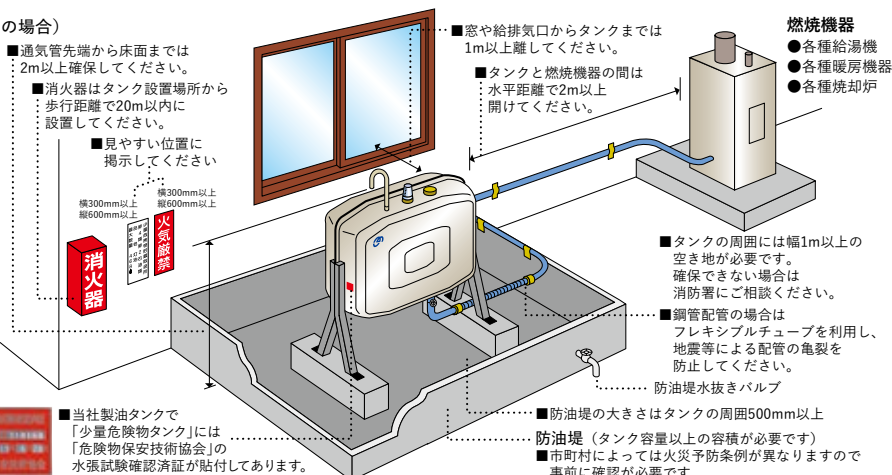

■当社製油タンクで「少量危険物タンク」には「危険物保安技術協会」の水張試験確認証が貼付してあります。

■窓や給排気口からタンクまでは1m以上離してください。

■タンクと燃焼機器の間は水平距離で2m以上開けてください。

■タンクの周囲には幅1m以上の空き地が必要です。確保できない場合は消防署にご相談ください。

■鋼管配管の場合はフレキシブルチューブを利用し、地震等による配管の亀裂を防止してください。

■防油堤水抜きバルブ

■防油堤の大きさはタンクの周囲500mm以上


■防油堤(タンク容量以上の容積が必要です)

■市町村によっては火災予防条例が異なりますので事前に確認が必要です。

シールテープの巻き方


接続箇所にはシールテープを必ず巻いてください。

●ボールバルブ

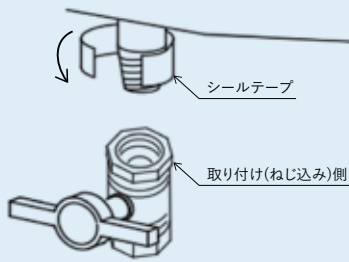

- ・レンチを取り付け(ねじ込み)側にかけてください。反対側にかけてとネジが変形して配管材がねじ込めなくなる場合があります。
- ・ねじ込みすぎるとバルブ内の変形で漏れることがあります。

●水抜きバルブ



シールテープは巻き方向に注意して2〜3巻きしてください。

タンク内部

送油口はタンク底面から立上っており、結露水等が溜まってもすぐには燃焼機器に流れない構造になっております。




水抜き方法

タンク内の結露などにより水が溜まる場合があります。
放置しておくとタンクの寿命が短くなったり
燃焼機器の故障の原因になります。
月に1回程度水抜きを行ってください。

●水抜きバルブ 水抜き方法

1. 水抜きバルブの下に500cc程度の容器を置き、バルブを開き容器に半分程度排出します。
2. 容器に溜まった液体が分離していれば水が混入しているので、いったん容器を空にして再度排出します。
3. これを分離しなくなるまで繰り返します。
4. バルブの操作は間違えやすいので特に注意してください。


取り付けた状態でノブを下から見て反時計回りに廻すと排出になります。

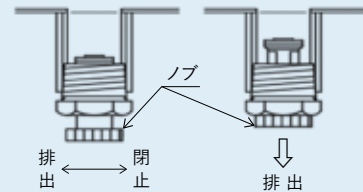

●水抜きカップ 水抜き方法

月に1回程度水が溜まっていないか(浮子が浮く)を確認し、溜まっていれば水抜きを行ってください。

1. 水抜きボルトを2〜3回転廻してゆるめ、浮子が沈むまで水を抜いてください。
2. 水抜きボルトは抜けるまで廻さないでください。灯油が多量に流れます。
3. 水抜きが終わりましたら、水抜きボルトを確実に締め付けてください。

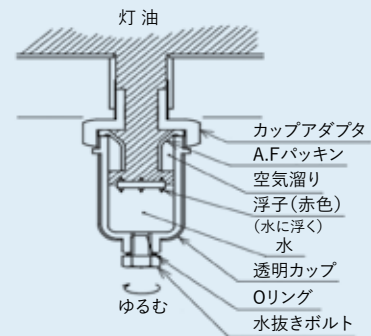

カタログ表示マークの説明

延長脚 (別売)	別売の補助スタンドを使用することで、245mm高くすることが可能です。	壁ピタ	奥行き寸法がコンパクトです。狭いスペースでも設置が可能です。	壁付け	住宅基礎側面に取り付けることが可能です。
長脚	落差が必要な場合や小出しでの使用に最適です。	小出し (別売)	別売の小出しノズルセットを使用することで、小出しが可能となります。	公的検査	タンク水張試験確認済証のプレートを貼付しています。
短脚	高さに制約がある場合にご使用ください。OT-9SWより180mm低い仕様になります。	ステンレス	ステンレス製です。タンク表面はクリア塗装で保護されており耐用年数が高いです。	業務用	油の使用量が多い場合に最適です。
省スペース	丸型のため、少ないスペースでも設置が可能です。	耐塩塗装	耐塩多重塗装です。防錆力が大幅にアップし、耐久性に優れています。	屋内	屋内専用タンクです。(ゴムホース接続のため)

100ℓ クラス

給湯機・暖房機にピッタリのお手頃タイプ

手軽に設置できる100ℓクラス。

給湯機やFF暖房機などの個別給油用に最適です。

アンカーボルトは付属しておりません(別売部品有り:P14に掲載)。適用アンカーボルトサイズ:M10～M12

OT-95SW 1/4B VB

1/4B ¥53,800 (¥59,180)

VB ¥57,800 (¥63,580)

内容積
98ℓ

容量
88ℓ


- 溶融亜鉛メッキ銅板
- 板厚1.2mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色(マンセル値 5Y 7.6/1)
- 重量21kg

- アンカーピッチ 786mm×442mm
- アンカー穴径 φ14



延長脚 (別売)

- 付属品
給油口キャップ
給油口ストレーナ(VB型には付属しません)
油量計
送油バルブ
水抜きバルブ
スタンド(ボルト付)
ガードゴム

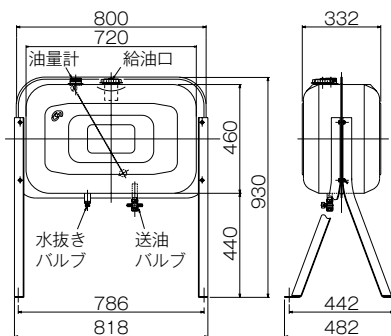

OT-95SWS 1/4B VB

価格オープン

内容積
98ℓ

容量
88ℓ


- 溶融亜鉛メッキ銅板
- 板厚1.2mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色(マンセル値 5Y 7.6/1)
- 重量19kg

- アンカーピッチ 786mm×256mm
- アンカー穴径 φ14



短脚

- 付属品
給油口キャップ
給油口ストレーナ(VB型には付属しません)
油量計
送油バルブ
水抜きバルブ
スタンド(ボルト付)
ガードゴム

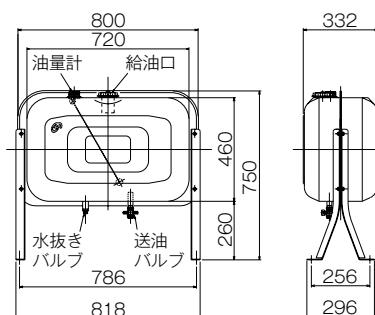

OT-95SWL 1/4B VB

価格オープン

内容積
98ℓ

容量
88ℓ


- 溶融亜鉛メッキ銅板
- 板厚1.2mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色(マンセル値 5Y 7.6/1)
- 重量22kg

- アンカーピッチ 786mm×442mm
- アンカー穴径 φ14



長脚

- 付属品
給油口キャップ
給油口ストレーナ(VB型には付属しません)
油量計
送油バルブ
水抜きバルブ
スタンド(ボルト付)
ガードゴム

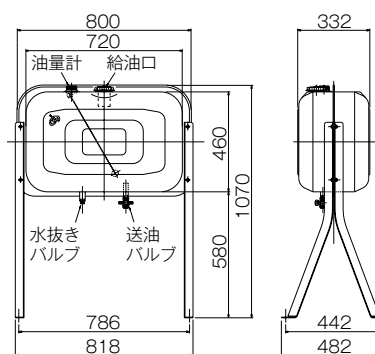

OT-90ST 1/4B VB

1/4B ¥100,300 (¥110,330)

VB ¥104,300 (¥114,730)

内容積
98ℓ

容量
88ℓ


- ステンレス銅板(SUS430J1L)
- 板厚1.2mm
- クリア塗装
- 重量19kg

- アンカーピッチ 790mm×450mm
- アンカー穴径 φ14



ステンレス

- 付属品
給油口キャップ
給油口ストレーナ(VB型には付属しません)
油量計
送油バルブ
水抜きバルブ
スタンド(ボルト付)
ガードゴム

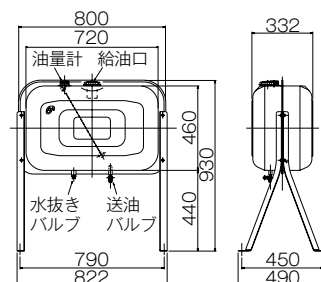


送油バルブの仕様は 3タイプをご用意



1/4B

外径8mmの銅管フレア接続が可能です。
(1/4フレアバルブを使用)



1/2B

銅管配管や、小出し分岐の場合に便利
です。(1/2ボールバルブを使用)
※対応機種 95S、95C



VB

ストレーナバルブ出口は1/4B仕様
(ストレーナバルブ OF-50LVBを使用)
(VB型には給油口ストレーナは付属しません)
※対応機種 95SW、95S、95C、90ST、95ST2

※アンカーボルト長さは基礎条件により異なります。工事業者様へご確認ください。

OT-95S 1/4B 1/2B VB

内容積
99ℓ

容量
89ℓ

- 溶融亜鉛メッキ銅板
- 板厚1.2mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色 (マンセル値 5Y 7.6/1)
- 重量25kg

- アンカーピッチ 866mm×272mm
- アンカー穴径 φ14




壁ピタ

延長脚
(別売)

小出し
(別売)

※1/2Bに限る

- 付属品
給油口キャップ
給油口ストレーナ (VB型には付属しません)
油量計
送油バルブ
水抜きバルブ
スタンド (ボルト付)
ガードゴム

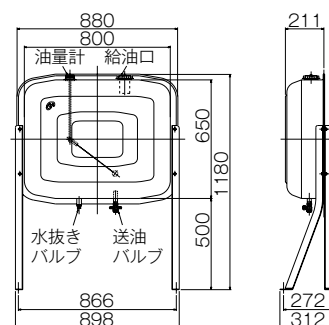

1/4B ¥59,100 (¥65,010)
1/2B ¥59,100 (¥65,010)
VB ¥63,100 (¥69,410)

OT-95C 1/4B 1/2B VB

※ OT-95Sとは油量計違い (他は同仕様)

内容積
99ℓ

容量
89ℓ

- 溶融亜鉛メッキ銅板
- 板厚1.2mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色 (マンセル値 5Y 7.6/1)
- 重量25kg

- アンカーピッチ 866mm×272mm
- アンカー穴径 φ14




壁ピタ

延長脚
(別売)

小出し
(別売)

※1/2Bに限る

- 付属品
給油口キャップ
給油口ストレーナ (VB型には付属しません)
油量計
送油バルブ
水抜きバルブ
スタンド (ボルト付)
ガードゴム

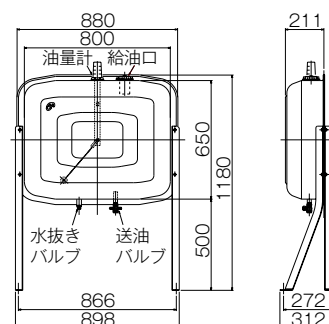

1/4B ¥61,700 (¥67,870)
1/2B ¥61,700 (¥67,870)
VB ¥65,700 (¥72,270)

OT-95ST2 1/4B VB

内容積
99ℓ

容量
89ℓ

- ステンレス銅板 (SUS430J1L)
- 板厚1.2mm
- クリア塗装
- 重量23kg


- アンカーピッチ 866mm×276mm
- アンカー穴径 φ14



壁ピタ

ステンレス

- 付属品
給油口キャップ
給油口ストレーナ (VB型には付属しません)
油量計
送油バルブ
水抜きバルブ
スタンド (ボルト付)
ガードゴム

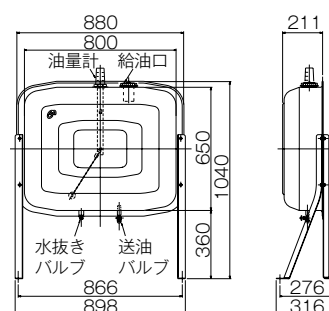

1/4B ¥121,000 (¥133,100)
VB ¥125,000 (¥137,500)

OT-95A 1/4B

内容積
99ℓ

容量
89ℓ


- 電気亜鉛メッキ銅板
- 板厚1.2mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色 (マンセル値 5Y 7.6/1)
- 重量15kg

- アンカーピッチ 269mm×269mm
- アンカー穴径 φ14



省スペース

- 付属品
給油口キャップ
給油口ストレーナ
油量計
送油バルブ
水抜きバルブ
ガードゴム

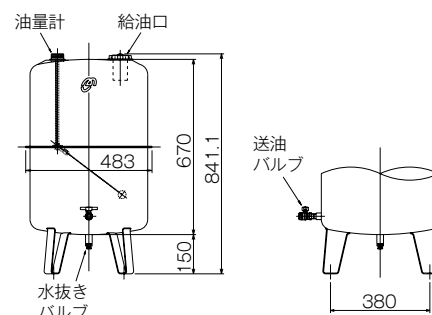

1/4B ¥48,200 (¥53,020)

200ℓ クラス

ちょっとゆとりのたっぷりタイプ

大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も、
200リットル大容量サイズなら安心です。

アンカーボルトは付属しておりません（別売部品有り：P14に掲載）。適用アンカーボルトサイズ：M10 ～ M12

OT-200S 1/2B VK

1/2B ¥83,700 (¥92,070)
VK ¥87,700 (¥96,470)

内容積 207ℓ
容量 187ℓ

- 溶融亜鉛メッキ銅板
- 板厚1.6mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色（マンセル値 5Y 7.6/1）
- 重量37kg


- アンカーピッチ 866mm×443mm
- アンカー穴径 φ14



延長脚
（別売）

小出し
（別売）

- 付属品
給油口キャップ
給油口ストレーナ（VK型には付属しません）
油量計
送油バルブ
水抜きバルブ
スタンド（ボルト付）
ガードゴム

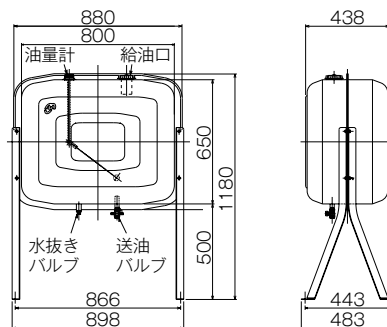

OT-200C 1/2B VK

※ OT-200Sとは油量計違い（他は同仕様）

1/2B ¥89,000 (¥97,900)
VK ¥93,000 (¥102,300)

内容積 207ℓ
容量 187ℓ

- 溶融亜鉛メッキ銅板
- 板厚1.6mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色（マンセル値 5Y 7.6/1）
- 重量37kg


- アンカーピッチ 866mm×443mm
- アンカー穴径 φ14



延長脚
（別売）

小出し
（別売）

- 付属品
給油口キャップ
給油口ストレーナ（VK型には付属しません）
油量計
送油バルブ
水抜きバルブ
スタンド（ボルト付）
ガードゴム

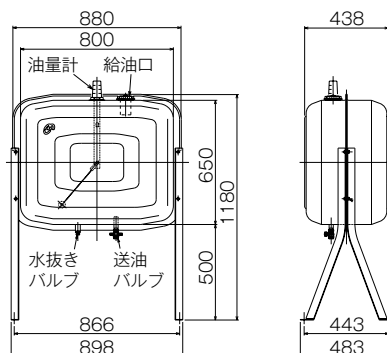

OT-200ST2 1/2B VK

1/2B ¥182,200 (¥200,420)
VK ¥186,200 (¥204,820)

内容積 207ℓ
容量 187ℓ

- ステンレス銅板（SUS430J1L）
- 板厚1.6mm
- クリア塗装
- 重量37kg


- アンカーピッチ 866mm×443mm
- アンカー穴径 φ14



ステンレス

小出し
（別売）

- 付属品
給油口キャップ
給油口ストレーナ（VK型には付属しません）
油量計
送油バルブ
水抜きカップ
スタンド（ボルト付）
ガードゴム

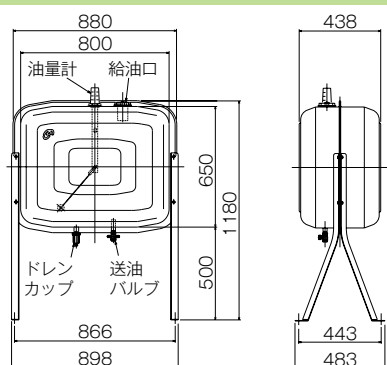

OT-201TST 1/2B VK

1/2B ¥188,100 (¥206,910)
VK ¥192,100 (¥211,310)

内容積 184ℓ
容量 165ℓ

- ステンレス銅板（SUS430J1L）
- 板厚1.6mm
- クリア塗装
- 重量48kg

- アンカーピッチ 1180mm×320mm
- アンカー穴径 φ14




壁ピタ


ステンレス

小出し
（別売）

- 付属品
給油口キャップ
給油口ストレーナ（VK型には付属しません）
油量計
送油バルブ
水抜きカップ
スタンド（ボルト付）
ガードゴム

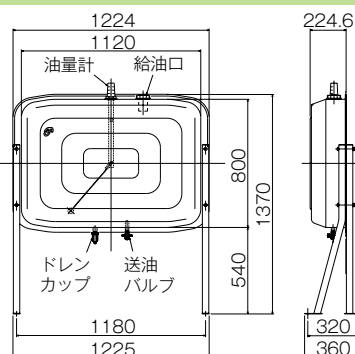

送油バルブの 仕様は2タイプ をご用意



1/2B

銅管配管や、小出し分岐の場合に便利
です。(1/2ボールバルブを使用)

別売部品 (P14)

小出しノズルCセット(屋外用)



VK

ストレーナバルブ出口は1/2B仕様
(ストレーナバルブ OF-70LVKを使用)
(VK型には給油口ストレーナは付属しません)

別売部品 (P14)

VK専用ガンノズルセット



※アンカーボルト長さは基礎条件により異なります。工事業者様へご確認ください。

OT-200K 1/2B VK

1/2B ¥97,800 (¥107,580)

VK ¥101,800 (¥111,980)

内容積
213ℓ

容量
192ℓ

- 溶融亜鉛メッキ銅板
- 板厚1.6mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色 (マンセル値 5Y 7.6/1)
- 重量48kg


- アンカーピッチ 1180mm×320mm
- アンカー穴径 φ14



壁ピタ

小出し
(別売)

- 付属品
給油口キャップ
給油口ストレーナ (VK型には付属しません)
- 油量計
- 送油バルブ
- 水抜きバルブ
- スタンド (ボルト付)
- ガードゴム

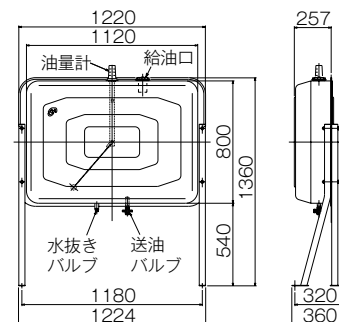

OT-200KH 1/2B VK

1/2B ¥133,100 (¥146,410)

VK ¥137,100 (¥150,810)


内容積
213ℓ

容量
192ℓ

防錆性に優れ、海岸
地域など塩害の受けや
すい地域に最適です。

- 溶融亜鉛メッキ銅板
- 板厚1.6mm
- 耐塩多重塗装
- 重量48kg

- アンカーピッチ 1180mm×320mm
- アンカー穴径 φ14




壁ピタ

耐塩
塗装

小出し
(別売)

- 付属品
給油口キャップ
給油口ストレーナ (VK型には付属しません)
- 油量計
- 送油バルブ
- 水抜きバルブ
- スタンド (ボルト付)
- ガードゴム

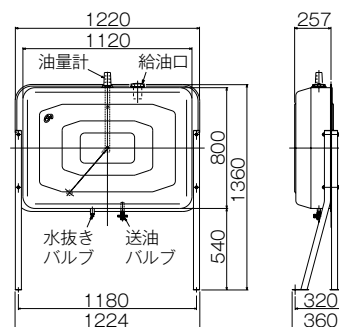

OT-200KL1 1/2B VK

1/2B ¥101,400 (¥111,540)

VK ¥105,400 (¥115,940)

内容積
213ℓ

容量
192ℓ

- 溶融亜鉛メッキ銅板
- 板厚1.6mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色 (マンセル値 5Y 7.6/1)
- 重量50kg

- アンカーピッチ 1180mm×320mm
- アンカー穴径 φ14




壁ピタ

長脚

小出し
(別売)

- 付属品
給油口キャップ
給油口ストレーナ (VK型には付属しません)
- 油量計
- 送油バルブ
- 水抜きバルブ
- スタンド (ボルト付)
- ガードゴム

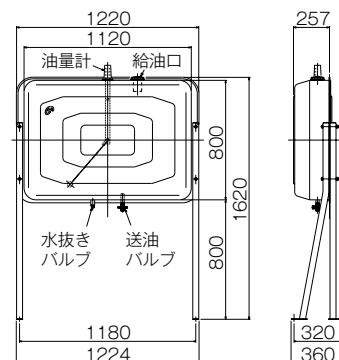

OT-200KSN 1/2B VK

1/2B ¥136,300 (¥149,930)

VK ¥135,200 (¥148,720)

内容積
213ℓ

容量
192ℓ

- 溶融亜鉛メッキ銅板
- 板厚1.6mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色 (マンセル値 5Y 7.6/1)
- 重量55kg

- アンカーピッチ 1180mm×270mm
- アンカー穴径 φ14

※適用アンカーボルトサイズ:M12




壁ピタ

壁付け

小出し
(別売)

- 付属品
給油口キャップ
給油口ストレーナ (VK型には付属しません)
- 油量計
- 送油バルブ
- 水抜きバルブ
- 架台 (一式)
- ガードゴム

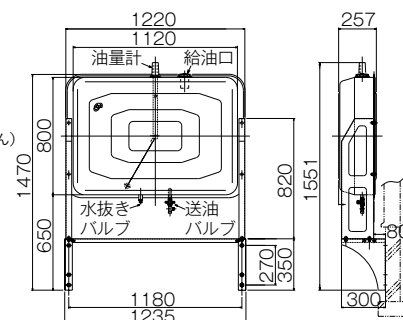

250ℓ以上 クラス

ドーンとおまかせ、頼れるビッグサイズ

業務用や戸建セントラルシステムなど、使用量が多い場所、配達の不便な山間地域にはこのクラス。融雪、温室、焼却炉用などにと、将来のプランがふくらみます。

容量200リットル～500リットルのタンクには、危険物保安技術協会発行の水張試験確認済証が貼付してあります。（一部除く）

アンカーボルトは付属しておりません（別売部品有り：P14に掲載）。適用アンカーボルトサイズ：M10 ～ M12

OT-250S 1/2B VK

1/2B ¥113,900 (¥125,290)
VK ¥117,900 (¥129,690)

内容積
273ℓ

容量
245ℓ

- 溶融亜鉛メッキ銅板
- 板厚1.6mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色（マンセル値 5Y 7.6/1）
- 重量57kg

- アンカーピッチ 1260mm×320mm
- アンカー穴径 φ14




壁ピタ

公的
検査

小出し
（別売）

- 付属品
給油口キャップ
給油口ストレーナ（VK型には付属しません）
通気管（40メッシュ防火網付）
油量計・1/2プラグ
送油バルブ・水抜きバルブ
スタンド（ボルト付）
ガードゴム

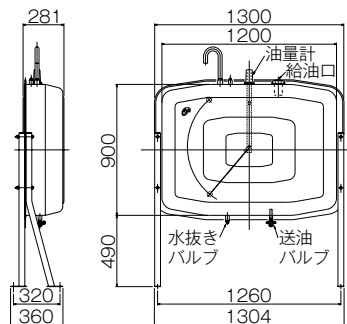

OT-250SH 1/2B VK

1/2B ¥149,700 (¥164,670)
VK ¥153,700 (¥169,070)


内容積
273ℓ

容量
245ℓ

防錆性に優れ、海岸
地域など塩害の受けや
すい地域に最適です。

- 溶融亜鉛メッキ銅板
- 板厚1.6mm
- 耐塩多重塗装
- 重量57kg

- アンカーピッチ 1260mm×320mm
- アンカー穴径 φ14




壁ピタ

耐塩
塗装

公的
検査

小出し
（別売）

- 付属品
給油口キャップ
給油口ストレーナ（VK型には付属しません）
通気管（40メッシュ防火網付）
油量計・1/2プラグ
送油バルブ・水抜きバルブ
スタンド（ボルト付）
ガードゴム

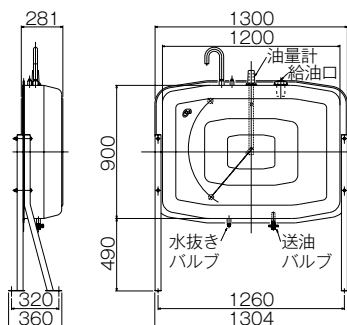

OT-250SL1 1/2B VK

1/2B ¥121,300 (¥133,430)
VK ¥125,300 (¥137,830)

内容積
273ℓ

容量
245ℓ

- 溶融亜鉛メッキ銅板
- 板厚1.6mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色（マンセル値 5Y 7.6/1）
- 重量59kg

- アンカーピッチ 1260mm×320mm
- アンカー穴径 φ14




壁ピタ

長脚

公的
検査

小出し
（別売）

- 付属品
給油口キャップ
給油口ストレーナ（VK型には付属しません）
通気管（40メッシュ防火網付）
油量計・1/2プラグ
送油バルブ・水抜きバルブ
スタンド（ボルト付）
ガードゴム

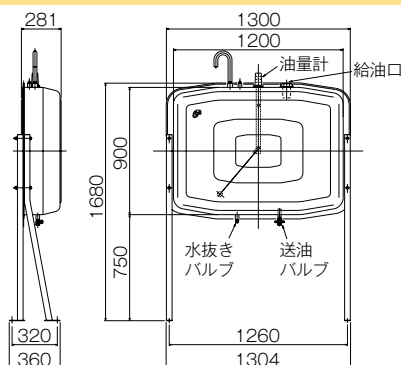

OT-250A 1/2B

1/2B ¥146,900 (¥161,590)

内容積
277ℓ

容量
249ℓ

- 熱間圧延銅板
- 板厚1.6mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色（マンセル値 5Y 7.6/1）
- 重量44kg


- アンカーピッチ 364mm×364mm
- アンカー穴径 φ14




省スペース

公的
検査

- 付属品
給油口キャップ
給油口ストレーナ
通気管（40メッシュ防火網付）
油量計・1/2プラグ
送油バルブ・水抜きバルブ
パレルニッブル

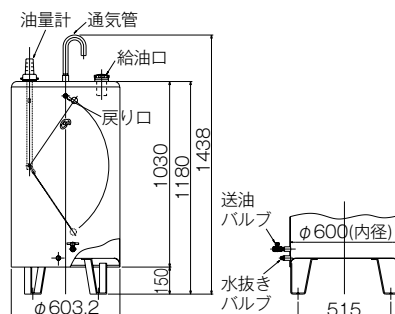

送油バルブの 仕様は2タイプ をご用意



1/2B

銅管配管や、小出し分岐の場合に便利
です。(1/2ボールバルブを使用)

別売部品 (P14)

小出しノズルCセット(屋外用)



VK

ストレーナバルブ出口は1/2B仕様
(ストレーナバルブ OF-70LVKを使用)
(VK型には給油口ストレーナは付属しません)
※対応機種 250S、490S

別売部品 (P14)

VK専用ガンノズルセット



※アンカーボルト長さは基礎条件により異なります。工事業者様へご確認ください。

OT-490S 1/2B
VK

内容積
520ℓ

容量
468ℓ

- 溶融亜鉛メッキ銅板
- 板厚2.0mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色 (マンセル値 5Y 7.6/1)
- 重量81kg


- アンカーピッチ 1260mm×476mm
- アンカー穴径 φ14



公的
検査

小出し
(別売)

- 付属品
給油口キャップ
給油口ストレーナ (VK型には付属しません)
通気管 (40メッシュ防火網付)
油量計・1/2プラグ
送油バルブ・水抜きバルブ
スタンド (ボルト付)
ガードゴム

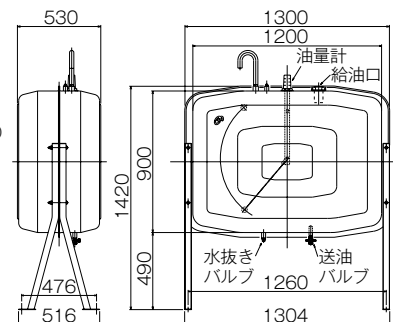

1/2B ¥134,800 (¥148,280)
VK ¥138,800 (¥152,680)

OT-490SH 1/2B
VK


内容積
520ℓ

容量
468ℓ

防錆性に優れ、海岸
地域など塩害の受けや
すい地域に最適です。

- 溶融亜鉛メッキ銅板
- 板厚2.0mm
- 耐塩多重塗装
- 重量81kg

- アンカーピッチ 1260mm×476mm
- アンカー穴径 φ14




耐塩
塗装

公的
検査

小出し
(別売)

- 付属品
給油口キャップ
給油口ストレーナ (VK型には付属しません)
通気管 (40メッシュ防火網付)
油量計・1/2プラグ
送油バルブ・水抜きバルブ
スタンド (ボルト付)
ガードゴム

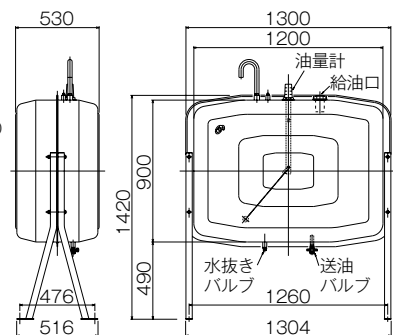

1/2B ¥174,300 (¥191,730)
VK ¥178,300 (¥196,130)

OT-490SL1 1/2B
VK

内容積
520ℓ

容量
468ℓ

- 溶融亜鉛メッキ銅板
- 板厚2.0mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色 (マンセル値 5Y 7.6/1)
- 重量83kg

- アンカーピッチ 1260mm×476mm
- アンカー穴径 φ14




長脚

公的
検査

小出し
(別売)

- 付属品
給油口キャップ
給油口ストレーナ (VK型には付属しません)
通気管 (40メッシュ防火網付)
油量計・1/2プラグ
送油バルブ・水抜きバルブ
スタンド (ボルト付)
ガードゴム

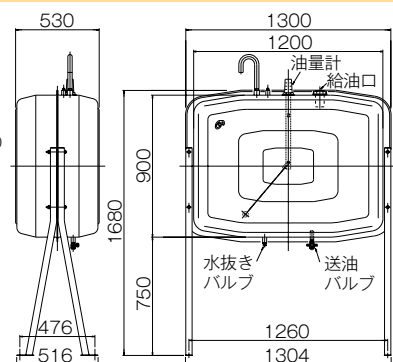

1/2B ¥142,400 (¥156,640)
VK ¥146,400 (¥161,040)

OT-490A 1/2B

内容積
529ℓ

容量
476ℓ

- 熱間圧延銅板
- 板厚2.0mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色 (マンセル値 5Y 7.6/1)
- 重量77kg


- アンカーピッチ 470mm×470mm
- アンカー穴径 φ14



省スペース

公的
検査

- 付属品
給油口キャップ
給油口ストレーナ
通気管 (40メッシュ防火網付)
油量計・1/2プラグ
送油バルブ・水抜きバルブ
パレルニッブル

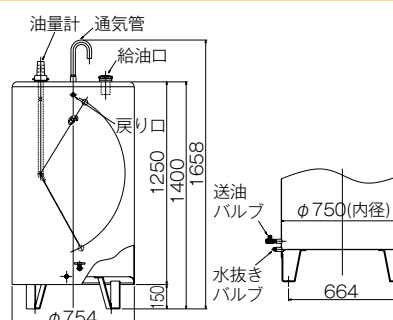

1/2B ¥185,600 (¥204,160)

OT-490AL (受注生産品)

価格オープン

内容積
529ℓ

容量
476ℓ

- 熱間圧延鋼板
- 板厚2.0mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色 (マンセル値 5Y 7.6/1)
- 重量81kg

- アンカーピッチ 532mm×532mm
- アンカー穴径 φ14

※この製品は水張検査証は
ついておりません。
消防の届出にて水張検査証が
必要な場合は有償にて承ります。




省スペース

長脚

小出し
(別売)

- 付属品
給油口キャップ
給油口ストレーナ
通気管 (40メッシュ防火網付)
油量計・1/2プラグ
送油バルブ・水抜きバルブ
パレルニップル
スタンド (ボルト付)

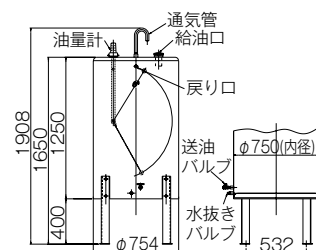

OT-990N2 (受注生産品)

¥480,000 (¥528,000)

内容積
1073ℓ

容量
965.7ℓ

- 熱間圧延鋼板
- 板厚2.3mm
- サビ止め塗装+銀色塗装
- 重量130kg

- アンカーピッチ 600mm×600mm
- アンカー穴径 φ20


※適用アンカーボルトサイズ:M16



業務用

公的
検査

- 付属品
給油口キャップ
通気管 (40メッシュ防火網付)
油面計・プラグ
送油バルブ・水抜きバルブ

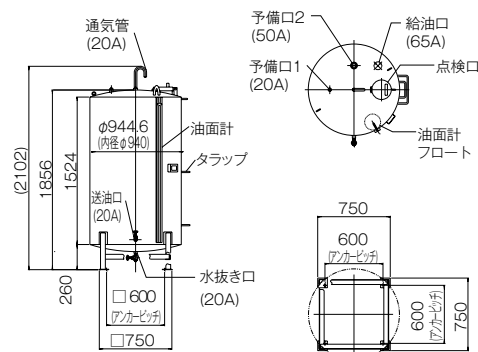

OT-1890N2 (受注生産品)

¥780,000 (¥858,000)

内容積
2000ℓ

容量
1890ℓ

- 一般構造用圧延鋼板
- 板厚3.2mm
- サビ止め塗装+銀色塗装
- 重量270kg

- アンカーピッチ 865mm×865mm
- アンカー穴径 φ20


※適用アンカーボルトサイズ:M16



業務用

公的
検査

- 付属品
給油口キャップ
通気管 (40メッシュ防火網付)
油面計・プラグ
送油バルブ・水抜きバルブ

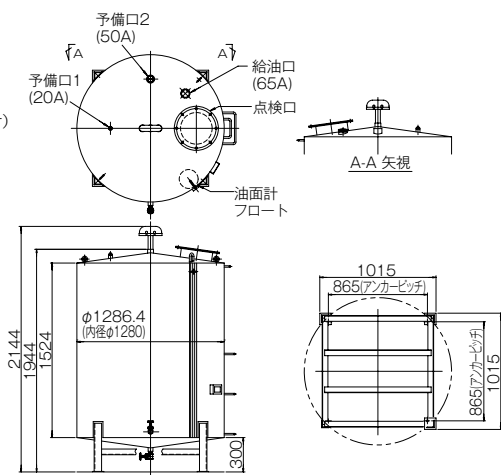

小型 タンク

ひとつひとつが手軽で便利。

風呂釜、ストーブや各種乾燥機などに直接つないで使用できます。

移動可能で、オフシーズンには収納できる手軽さがうれしい。

OT-20S

¥30,000 (¥33,000)

内容積 20.6ℓ 容量 18.5ℓ (屋内専用)


- 電気亜鉛メッキ銅板
- 板厚0.8mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色 (マンセル値 5Y 7.6/1)
- 重量3.7kg

※ 内径6mmのゴムホース専用
(銅管接続はできません)



屋内

- 付属品
- 給油口キャップ
- 油量計
- 送油バルブ
- ガードゴム



OT-40S

¥36,500 (¥40,150)

内容積 43.5ℓ 容量 39.0ℓ (屋内専用)


- 電気亜鉛メッキ銅板
- 板厚1.0mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色 (マンセル値 5Y 7.6/1)
- 重量7.3kg

※ 内径6mmのゴムホース専用
(銅管接続はできません)



屋内

- 付属品
- 給油口キャップ
- 給油口ストレーナ (小)
- 油量計
- ストレーナバルブ
- 水抜きボルト

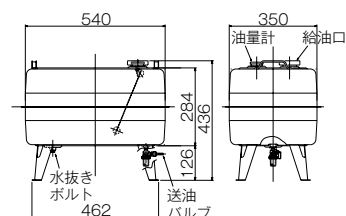

OT-40KX

¥48,900 (¥53,790)

内容積 43.5ℓ 容量 39.0ℓ (屋内専用)


- 電気亜鉛メッキ銅板
- 板厚1.0mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色 (マンセル値 5Y 7.6/1)
- 重量7.8kg

※ 内径6mmのゴムホース専用
(銅管接続はできません)



屋内

- 付属品
- 給油口キャップ
- 給油口ストレーナ (小)
- 油量計
- ストレーナバルブ
- 水抜きボルト
- スタンド

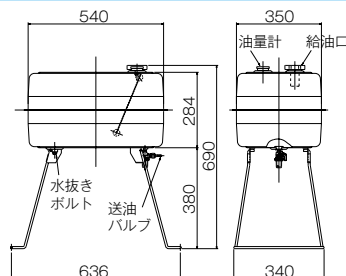

OT-40A

¥38,900 (¥42,790)


内容積 41.4ℓ 容量 37.3ℓ

- 電気亜鉛メッキ銅板
- 板厚1.0mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色 (マンセル値 5Y 7.6/1)
- 重量7.6kg

※ 脚部形状の都合上、
アンカーボルトによる固定には対応しておりません。



- 付属品
- 給油口キャップ
- 給油口ストレーナ
- 油量計
- 送油バルブ (1/2)
- バレルニップル
- 水抜きバルブ
- ガードゴム

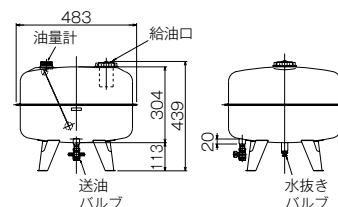

OT-60A

¥44,800 (¥49,280)


内容積 64.4ℓ 容量 58.0ℓ

- 電気亜鉛メッキ銅板
- 板厚1.2mm
- ポリエステル焼付塗装
- アイボリー色 (マンセル値 5Y 7.6/1)
- 重量11kg

※ 脚部形状の都合上、
アンカーボルトによる固定には対応しておりません。



- 付属品
- 給油口キャップ
- 給油口ストレーナ
- 油量計
- 送油バルブ (1/2)
- バレルニップル
- 水抜きバルブ
- ガードゴム

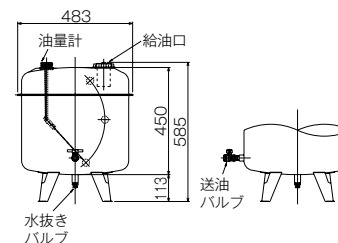

関連商品

安心・安全性を向上させるサポートアイテム

給油作業をより安全に行える「防油堤」や積雪・豪雨の環境から給油機を守る商品をご用意し、
末永い安心・安全をお届けします。

アンカーボルトは付属しておりません（別売部品有り：P14に掲載）。適用アンカーボルトサイズ：M10


防油堤 BYT-250K（ステンレス製／銅板製）
BYT-490K（ステンレス製／銅板製）

（受注生産品）


安全を二重にチェック、工事も簡単



〈BYT-250K〉

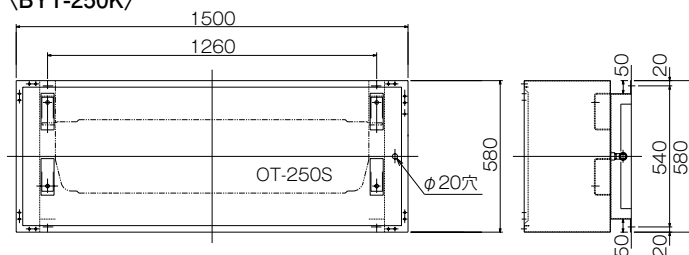

〈BYT-490K〉

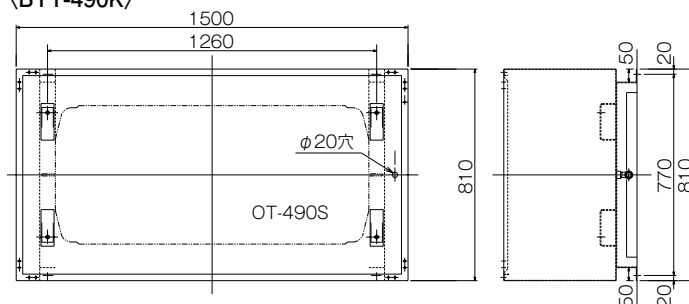

OT-250S用	BYT-250K（ステンレス製）	¥237,600（¥261,360）	●重量33kg
	BYT-250K（銅板製）	¥186,600（¥205,260）	●重量43kg
OT-490S用	BYT-490K（ステンレス製）	¥259,600（¥285,560）	●重量37kg
	BYT-490K（銅板製）	¥201,300（¥221,430）	●重量48kg

※防油堤とタンクを固定するボルト（M12×25）は付属されます。
※地面と防油堤（アンカー穴径 φ14）を固定するためのアンカーボルトは付属しておりません。

※ご注意
地域の火災予防条例により平面寸法・板厚・油溜まりなどに規制がある場合もありますので所轄の消防署にご確認ください。

ステンレス製ボイラー架台 OBK-661
OBK-751


OBK-661 ¥30,300（¥33,330）
OBK-751 ¥36,100（¥39,710）

住宅基礎も有効なサポートに利用


ボイラー架台（OBK-661,OBK-751）は、
60kg以下の石油給湯機を住宅基部側面
に設置する場合にご使用ください。



〈OBK-661〉

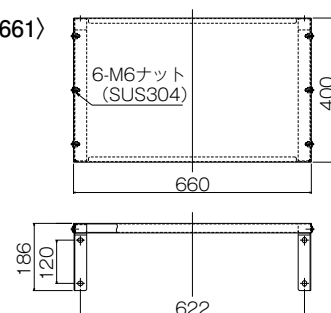

〈OBK-751〉

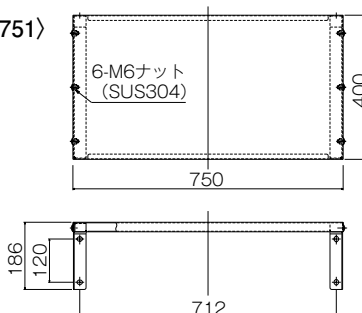

 注意 安全のため必ず お守りください	1.上に乗らないでください。
	2.給湯機の重量を確認し、60kgを超えないようにしてください。
	3.取付けはM10のアンカーボルトを使用し、取付部の強度を十分確認の上施工してください。
	4.給湯機は転倒防止の為、給湯機上部を住宅外壁に固定することをおすすめします。

※アンカーボルト長さは基礎条件により異なります。工事業者様へご確認ください。


SBH-180

¥123,800 (¥136,180)

高さは給湯機に合わせて
4段階に調節が可能です。

- 塗装／ポリエステル樹脂焼付
- 銅板／電気亜鉛メッキ銅板 板厚1.2mm
- 支柱／1.6×□50及び1.6mm
- 重量56kg

- アンカーピッチ 1192mm×530mm
- アンカー穴径 φ12

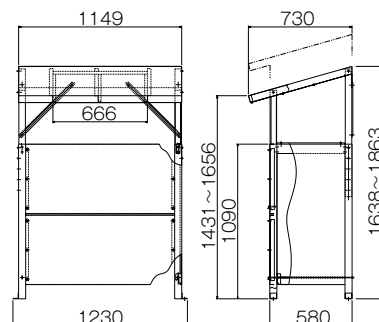


SBH-120

¥119,100 (¥131,010)

小型ながらも、
給湯機をしっかり守ります。


- 塗装／ポリエステル樹脂焼付
- 銅板／電気亜鉛メッキ銅板 板厚1.2mm
- 支柱／1.6×□40
- 重量36kg

- アンカーピッチ 1072mm×460mm
- アンカー穴径 φ12

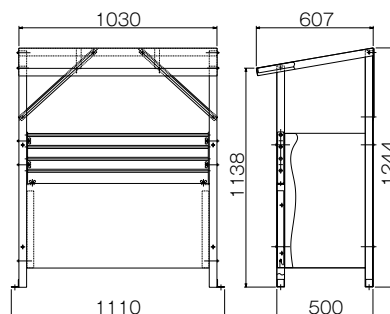

ボイラーハウスの据付施工について

- 60,000kcal未満のボイラー（給湯機等）にご使用ください。
60,000kcalを超えるボイラーへのご使用の場合は、火災予防
条例に従って施工してください。
- コンクリート等の基礎の上にアンカーボルトで固定してください。
- ボイラーハウスの開口部をふさいだり、屋根の上に物を置かない
でください。
- 下記に示す保安距離及び保守スペースを確保してください。

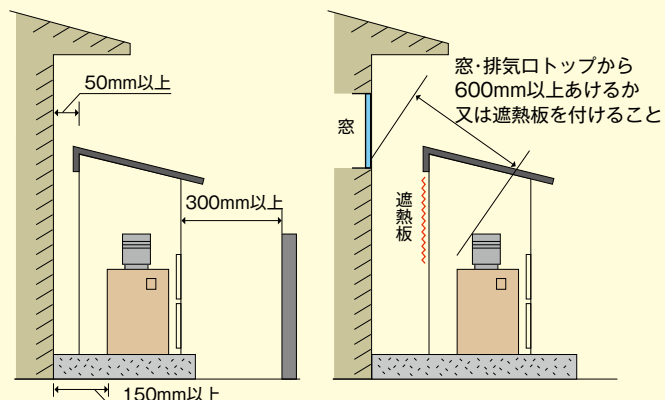

灯油ストックタンク HT-90N (季節限定商品 9～12月)

定価の設定がございます。
お問い合わせください

内容積
91ℓ

容量
82ℓ

当社オリジナルの専用ノズル付きで給油も楽々。
石油ストーブ及びファンヒーターカートリッジへワンタッチ給油。
角型デザインで場所をとらない省スペースタイプ。


- 亜鉛メッキ銅板
- 板厚1.2mm
- 静電焼付粉体塗装
- 重量21kg



屋内

小出し

- 付属品
小出しノズルBセット
送油バルブ
油量計
給油口キャップ

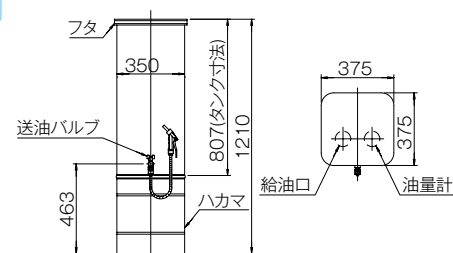

保守部品

●ご注文の際は部品名と機種名をご指示ください。

給油口キャップ



適用機種

●OT-40A
●OT-60A
●OT-95SW
●OT-95S
●OT-95C
●OT-95A
●OT-200S
●OT-200C
●OT-200K
¥3,000 (¥3,300)



ステンレス製

●OT-90ST
●OT-95ST2
●OT-200ST2
¥6,000 (¥6,600)



アルミ製 (ネジ切り)

※パッキン無し
●OT-250A
●OT-490A
●OT-990N2
¥5,000 (¥5,500)



●OT-250S
●OT-490S
¥4,600 (¥5,060)



ステンレス製

●OT-201TST
●OT-200KH
●OT-250SH
●OT-490SH
¥7,000 (¥7,700)



●OT-40S
●OT-40KX
¥2,500 (¥2,750)



●OT-20S
¥3,000 (¥3,300)

油量計 (各機種専用) ※機種によりサイズが異なります。



ステンレス製
●OT-90ST
¥8,600 (¥9,460)

●OT-95SW
¥5,600 (¥6,160)



●OT-95A
●OT-95S
●OT-200S
¥5,600 (¥6,160)


1/4フレアバルブ

外径8mmのフレア銅管接続用です。



適用機種
●送油口1/4仕様の
すべての油タンク
¥4,800 (¥5,280)

コップ型油量計 (各機種専用) ※機種によりサイズが異なります。



ステンレス製
適用機種

●OT-95ST2
●OT-200ST2
●OT-201TST
●OT-200KH
●OT-250SH
●OT-490SH
¥16,800 (¥18,480)



●OT-95C
●OT-200C
●OT-200K

●OT-250S } 新 (はめ込み式)
●OT-490S } 旧 (ビス止め式)
¥16,000 (¥17,600)

●OT-250A
●OT-490A
¥18,900 (¥20,790)

1/2ボールバルブ



適用機種
●送油口1/2仕様の
すべての油タンク
¥6,000 (¥6,600)

1/2水抜きカップ

タンクに水が溜まると
見えます。



適用機種
●100ℓ以上の角型タンクに使用できます。
¥4,100 (¥4,510)

1/2水抜きバルブ



適用機種
●100ℓ～490ℓすべての油タンク
¥2,600 (¥2,860)

交換の際、
タンク内のオイルは
全て抜く必要があります。
(P2参照)

ストレーナバルブ

交換の際、タンク内のオイルは全て抜く必要があります。



OF-50LVB
(1/4×3/8メネジ)
¥6,300 (¥6,930)

注・接続部品が必要になる
場合もありますのでご
注意ください。
個別部品 (透明カップ・
フィルター・Oリング) での
販売は行っておりません。

通気管



適用機種
●OT-250S
●OT-490S
●OT-250A
●OT-490A
●OT-990N2
¥3,200 (¥3,520)


給油口ストレーナ (ろ網)



適用機種
(大)
●OT-95SW～490S
●OT-40A～490AL
(小)
●OT-40S、OT-40KX
¥2,000 (¥2,200)



OF-70LVK
(小出し口付)
(1/2×1/2×1/2メネジ)
¥9,500 (¥10,450)



OF-75LVA
(1/2×1/2メネジ)
¥8,400 (¥9,240)

鍵付きキャップ (スペアキー付)		万能ジョイントセット		各種接続部品	
※給油口ストレーナと同時使用はできません。 ※給油口ストレーナは普段ははずしておき、給油時にお使いください。 適用機種 ●OT-95S ●OT-200C ●OT-95C ●OT-200K ●OT-95SW ●OT-250S ●OT-200S ●OT-490S 上記機種で1994年以前の製品を除く。 ¥27,500 (¥30,250)		1/2×1/4プッシング 1/4×8mm銅管フレア接続 1/4×8mm銅管リング接続 1/4×内径6mmゴムホース接続 がすべて可能です。 ¥2,300 (¥2,530)		出口方向変換、取付ネジサイズの変換が必要な場合にお使いください。 LL-T2T2 (1/4×1/4オネジ) ¥1,900 (¥2,090) N-T3T2 (1/4×3/8オネジ) ¥1,900 (¥2,090) N-T4T2 (1/4×1/2オネジ) ¥1,900 (¥2,090) (ストレーナバルブの接続としてもお使いいただけます。)	
小出しノズルAセット		小出しノズルBセット (屋内専用)		小出しノズルCセット	
¥9,800 (¥10,780) (ホース長さ 50cm)		接続ネジサイズ1/2オネジ ¥11,600 (¥12,760) (ホース長さ 50cm)		¥15,000 (¥16,500) (ホース長さ 50cm)	
				VK専用ガンノズルセット	
				VK仕様の場合のみ使用できます。 ¥13,000 (¥14,300) (ホース長さ 50cm)	
脚セット (ボルト、ナット、カバー付)		バルブロック		リターンアダプター	
取扱機種 (価格オープン) ● OT-95SW/L/S ● OT-95S/C ● OT-200S/C ● OT-200K ● OT-250S ● OT-490S ● OT-200KL1 ● OT-250SL1 ● OT-490SL1 ● OT-200KH ● OT-250SH ● OT-490SH ● OT-90ST ● OT-95ST2 ● OT-200ST2 ● OT-201TST		小出しノズルのボールバルブ いたずら防止用にご使用ください。 ¥5,700 (¥6,270) (別途シリンダー錠が必要です。)		200ℓ以下のタンクで戻り配管が必要になった場合にご使用ください。 1/2メネジ ¥20,500 (¥22,550)	
残量警報装置		コンクリートベース (タンク固定ボルト付)		標示プレート (3点セット)	
配線コード 長さ5m 電源3.0V (単三乾電池2個) ¥38,000 (¥41,800)		基礎コンクリートを施工する前に タンクのアンカーベースとして ご利用ください。 L=400×2本 ¥13,500 (¥14,850) L=520×2本 ¥15,000 (¥16,500) L=600×2本 ¥20,000 (¥22,000) 運賃は実費となります。(別途)		少量危険物貯蔵取扱所 最大品名類 火気厳禁 文字無し ¥18,200 (¥20,020) 文字入れ ¥22,100 (¥24,310)	
アンカーボルト (4本)					
M10×80 4本組 ¥2,200 (¥2,420)					
補助スタンド (付属ボルトセット付)		タンクルーフ (受注生産品)			
・245mm高くできます。 ・材質は銅板製です。 適用機種 ●OT-95SW、95S、95C ¥6,600 (¥7,260) ●OT-200S、200C ¥12,700 (¥13,970) 使用例		・積雪や落雪によるオイルタンクのトラブルを防止します。 ・ルーフ角度は4段階の調整ができます。 ・材質は銅板製です。 ・タンクを組み立てた状態で取り付けが可能です。 取扱機種 ●OT-95SW、95S、95C、200S、200C、200K、250S、490S ¥48,000 (¥52,800)		写真はOT-490S用	

よくあるご質問

使用できる油について

灯油・軽油・A重油で使用できます。

A重油は粘度が高いため、送油口サイズを大きくした特注仕様をご案内します。

油量計の取り付け方について


油量計側の爪とタンク側の爪穴を合わせて装着し、45度回転させることで取り付けることができます。

上部から覗き込むタイプの油量計は、プライヤー工具を使用すると取り付けおよび取り外しが容易になります。

コップ型油量計の旧タイプ・新タイプの違いについて

OT-250S・OT-490S用のコップ型油量計には、旧タイプ（ビス止め式）と新タイプ（はめ込み式）の2種類があります。

ご注文の際は、新旧いずれのタイプかをご確認ください。

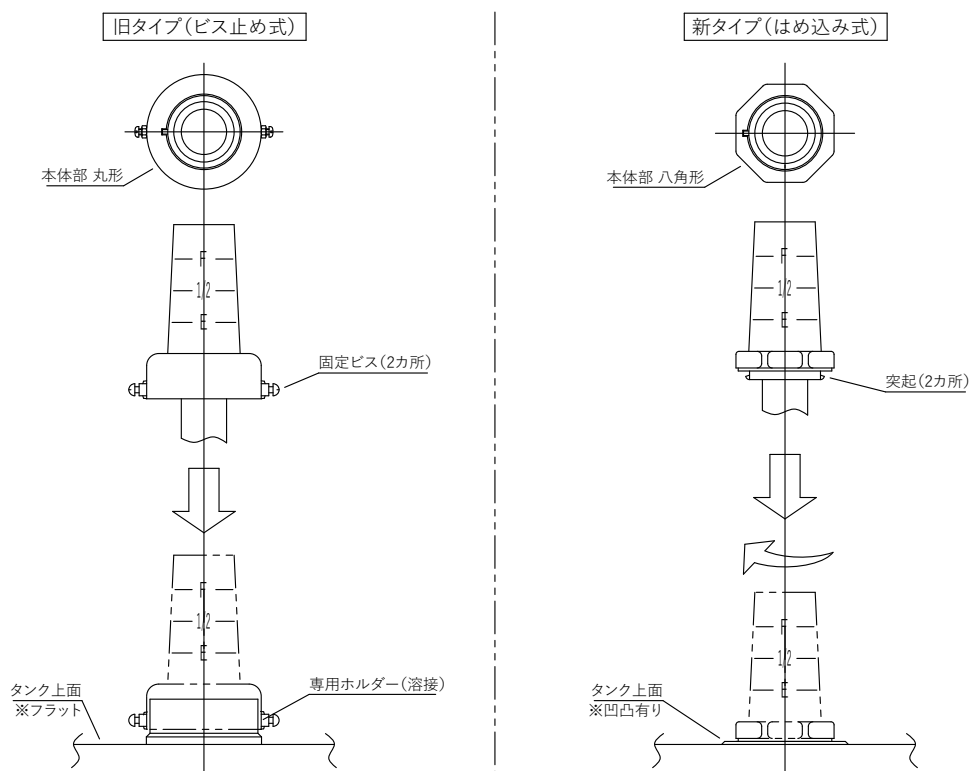

油量計の残量の目安について

油量計の表示が《0》または《E》を示している時、使用可能量は下記の通りです。

オイルタンク	使用可能量
OT-95SW	約 2L
OT-95S、95C	約 7L
OT-200S、200C	約 16L
OT-200K	約 15L
OT-250S	約 30L
OT-490S	約 57L

※ 送油口はタンク内部で立ち上がり構造となっているため、実際には「使用可能量」よりも多くの油がタンク内に入っています。

残量警報装置の仕組みについて

ダイヤフラム(金属薄膜)を使用した圧力検知式のレベルスイッチです。
オイルタンクの残量が設定値より少なくなると表示ユニットのブザーが鳴り、赤ランプが点滅します。
設定はセンサー本体の調整つまみで行います。

脚を長くすることは可能ですか？

可能です。延長の方法は型式により異なります。
OT-95SW・OT-95S・OT-95C・OT-200S・OT-200Cには、245mm高くできる補助スタンドをご用意しております。
OT-200K・OT-250S・OT-490Sは、260mm高くできる長脚仕様の脚セットに付け替え可能です。

戻り口の役割について

燃料の残りをタンクに戻すための口です。
オイルサーバーや発電機からの戻り配管をタンクに接続するために使用します。

コンクリートベースを使用する際の注意点について

基礎コンクリートを施工する前段階で、タンクのアンカーベースとしてご利用ください。

標示プレートの必要性・設置基準について

少量危険物貯蔵取扱所に該当する場合、標示プレートの設置の義務があります。
詳細は所轄の消防署にご確認ください。

容量が200ℓ以上のタンクに同梱されている書類について

危険物保安技術協会発行書類・図面・容量計算書が同梱されています。

特注品のタンクを製作することは可能ですか？

ご要望に応じて特注品の製作が可能です。

カタログ掲載以外の防油堤が欲しい場合について

弊社製のタンクであれば防油堤の製作は可能です。

しばらくタンクを使用しない場合の保管方法について

灯油を満タンにして保管することをおすすめします。夏は湿度が高く、タンク内で結露が発生しやすいです。
空間が多いほど水分が溜まりやすいため、灯油を満タンに入れて空間を少なくすることで結露を抑制することが出来ます。

商品の購入ルートについて

タンクを設置した業者様、タンクに油を給油している燃料店様、最寄りの住宅設備業者様へお問い合わせください。

他メーカーのタンク部品との互換性について

互換性はありません。タンクメーカーによってタンクの構成部品は異なります。

どこのメーカーのタンクか分からない場合について

タンクの写真をお送りいただければ、弊社製か他社製かが判断できます。お気軽にお問い合わせください。


よくあるご質問

タンクと小出しノズルセット(屋外専用)の接続方法について


※小出しノズルBセットは屋内専用の製品です。

灯油ストックタンク HT-90N にのみ取り付けをご使用いただけます。屋外ではご使用いただけませんので、ご注意ください。


●小出しノズルAセット

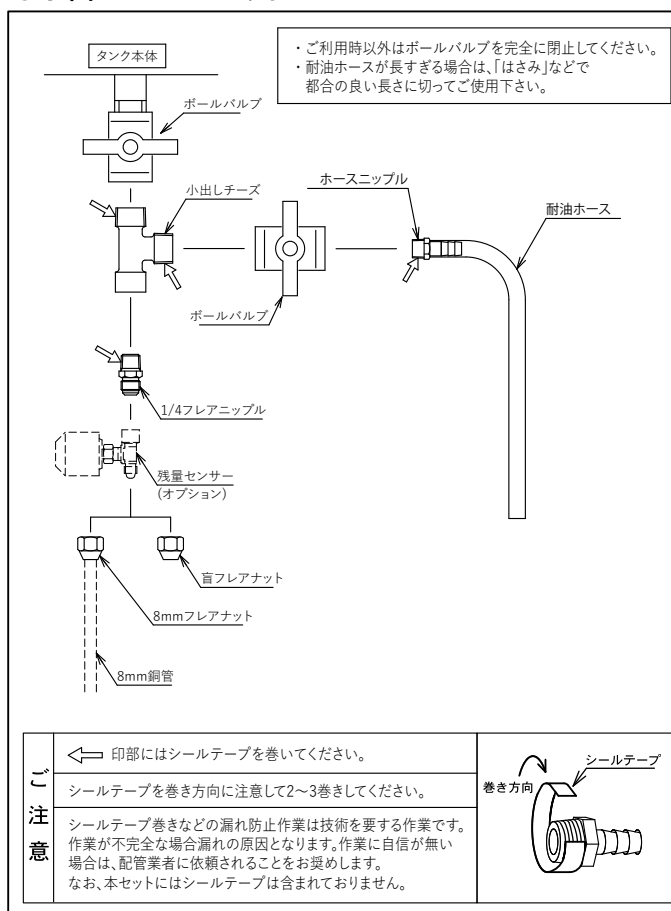

●小出しノズルCセット

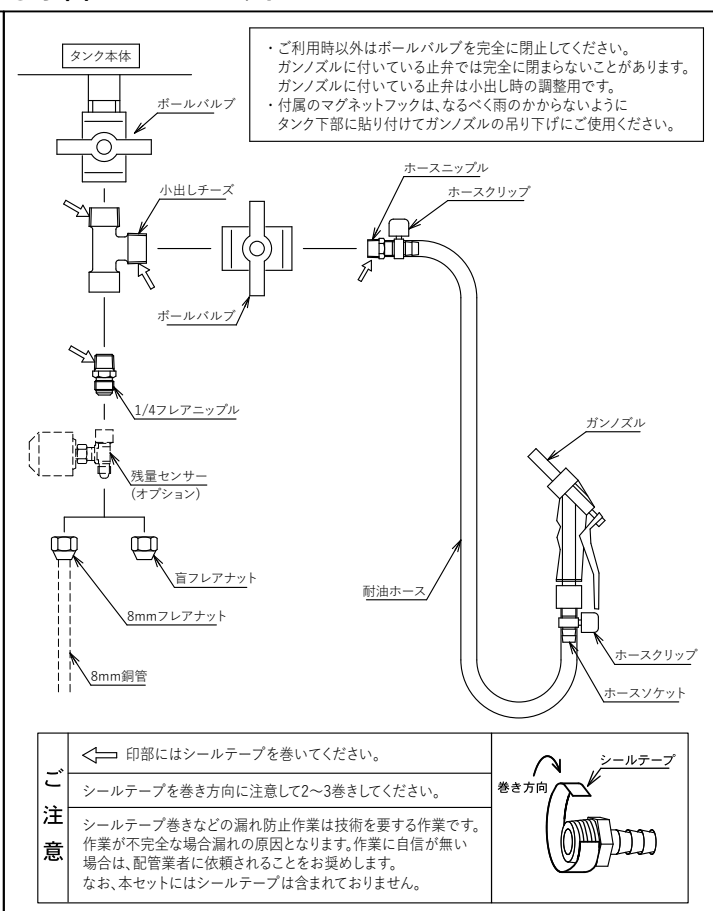

●VK専用ガンノズルセット

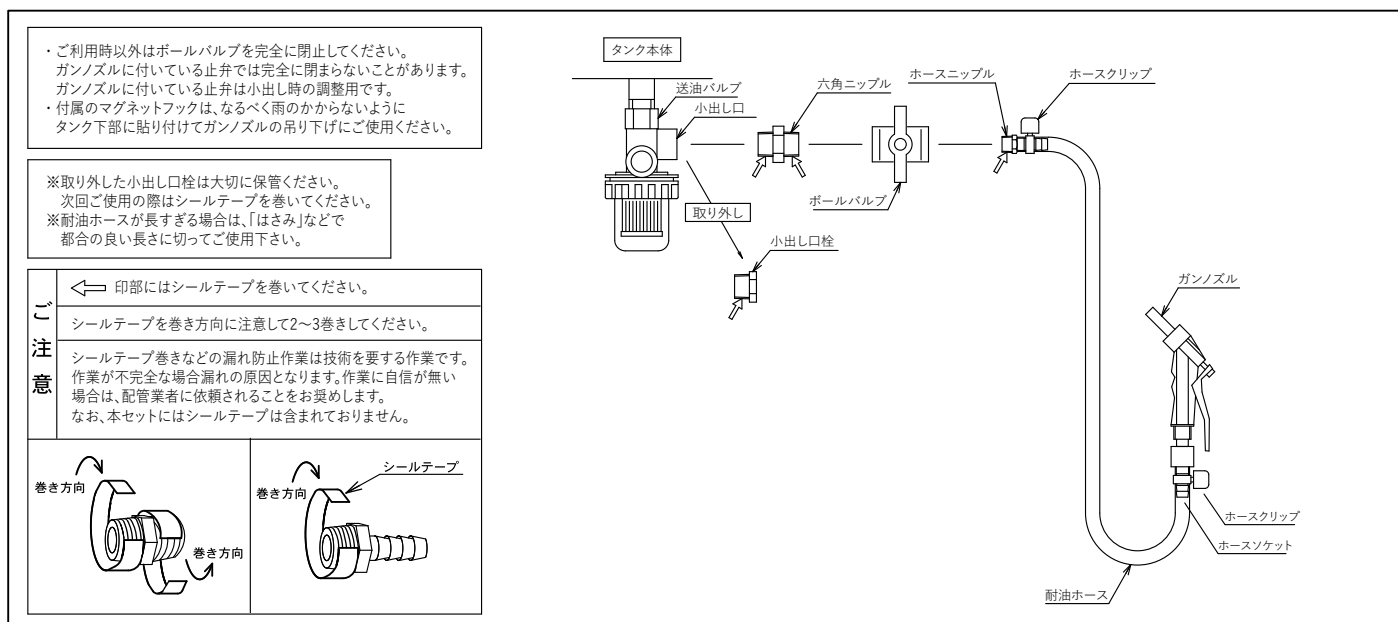


万能ジョイントセットについて

【1/4×内径6mmゴムホース接続】【1/4×8mm銅管リング接続】【1/4×8mm銅管フレア接続】が可能です。
接続方法は下記の通りです。


ゴム管配管

屋外ではゴムホースを使用しないでください。
劣化して油漏れの恐れがあります。

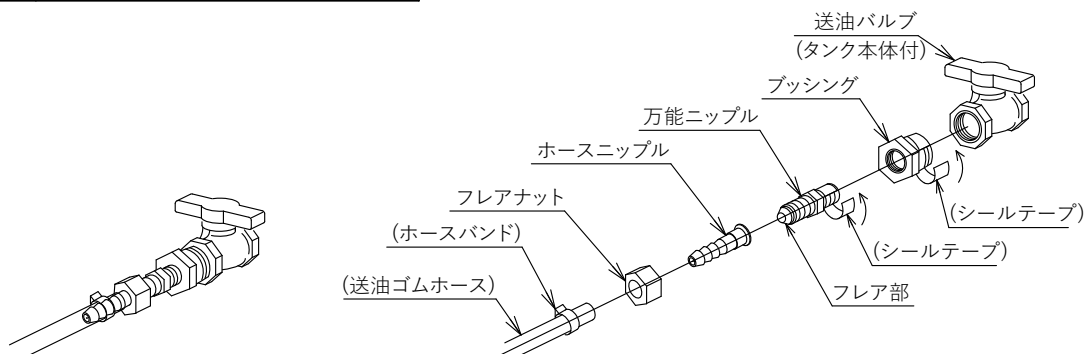


- ・ホースニップルに送油ゴムホースを差し込み、ホースバンドでしっかりと固定してください。
- ・リングは使用しません。

銅管配管(リング接続)

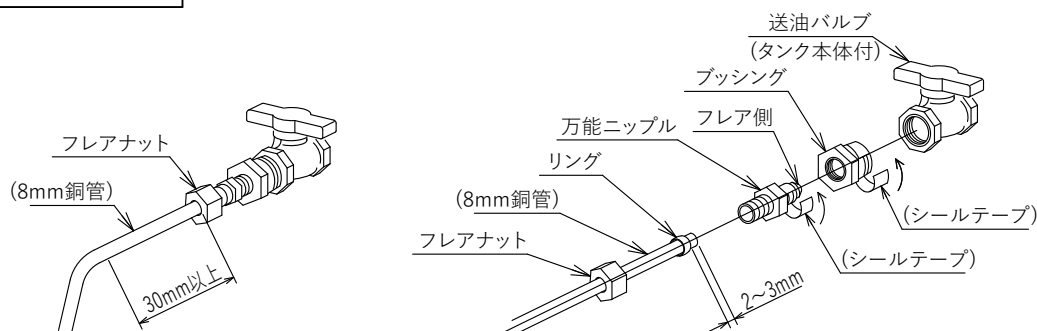

- ・銅管をパイプカッターで切断し、リングは銅管先端から2~3mm下げて万能ニップルにセットしフレアナットを締め付けてください。この時リングから銅管が出すぎたり、出た長さが短すぎたりした状態でセットしますと油漏れの原因となります。
- ・ホースニップルは使用しません。

銅管配管(フレア接続)

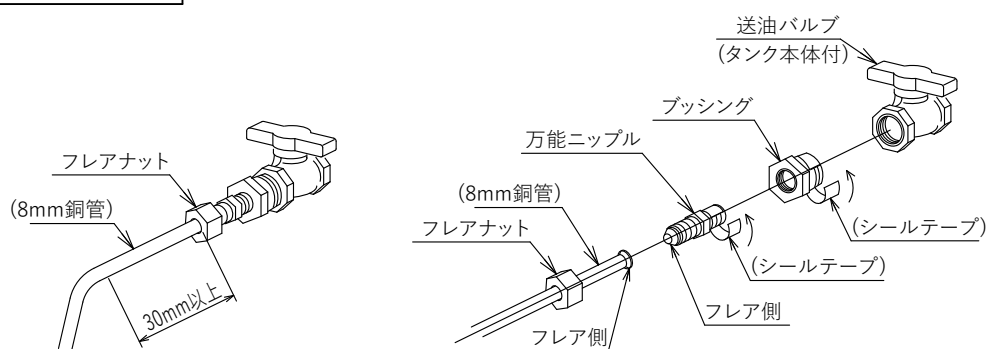

- ・銅管をパイプカッターで切断し、フレアナットを銅管に通してからフレアツールで先端を加工してください。万能ニップルのフレア側にセットしフレアナットを締め付けてください。
- ・ホースニップルとリングは使用しません。

一般お客様へのタンク点検のお願い

●タンクの水抜き（月に 1 回の点検）

タンクには内部の結露などにより水が溜まる場合がございます。放置しておきますとタンク内部にサビが発生し、穴あき（漏れ）の原因になります。場合によっては燃焼機器の故障にもつながります。

10 年間ほど一度も水抜きを怠ったタンクについては、交換をお奨めいたします。

水抜き方法の詳細につきましては、「取扱説明書」をお読みください。

●部品関連（3 年～ 5 年に 1 度の点検）

タンクに組み付けられている部品には寿命がございます。部品のサビやパッキン類の劣化が原因により、タンク内部に雨水等が混入する恐れがございます。

但し、沿岸地域や設置場所により条件は異なります。

安全に関する ご 注 意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 「取扱説明書」はいつもお手元に保管してください。
- 油タンクは火災予防条例の適用を受ける製品もありますので、最寄りの消防署であらかじめご確認の上ご使用ください。
- 設置の際には、必ず「取扱説明書」及び各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。
- 設備工事は、お買上げの販売店又は専門業者にご依頼ください。工事に不備があると、事故の原因になることがあります。



株式会社
オーティ・マトー

石川県白山市四ツ屋町1234番地 〒924-0852
TEL (076) 275-3185 FAX (076) 275-3187
<https://www.ot-matto.co.jp/>



MS
CM007



ISO 9001
01QR-699